

À
Câmara Municipal de Sesimbra
Rua da República, n.º 3
2970-741 Sesimbra

N.º DE REFERÊNCIA

N.º DE COMUNICAÇÃO

NÚMERO DE REFERÊNCIA
SFN/DIE:
17115/11713

DATA

31.12.2013 16:59:57

ASSUNTO: Licenciamento - Éditos

Para cumprimento dos artigos 19º e 20º do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas aprovado pelo Decreto-Lei nº 26852 de 30 de julho de 1936, alterado pelo Decreto-Lei nº 446/76 de 5 de junho e pela Portaria nº 344/89 de 13 de maio, junto envio a V. Exa. um exemplar do projeto da instalação elétrica, que a E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.- Direção Serviço aos Ativos MT e BT- Sul, Área de Ativos Lisboa, pretende estabelecer nesse concelho e um exemplar dos éditos que solicito se digne mandar afixar com a maior brevidade, durante o prazo de **15 dias**, devolvendo a esta Direção Regional, **até 10 dias** após o fim do citado prazo, os documentos agora enviados e informando sobre a afixação dos éditos e reclamações apresentadas.

Na ausência de resposta dessa Câmara, estes Serviços considerarão que não foram apresentadas reclamações ao estabelecimento da linha

Com os melhores cumprimentos,

Fernando António
(Chefe de Divisão da DRC)

Anexo: Éditos 2013
1 exemplar do projeto

mta
pu.04

Av. 5 de Junho, 200 - Edifício
São Maria
1060-009 Lisboa
Tel.: 217 922 700/600
Fax: 217 920 540
E-mail: 217 922 640
www.dggeg.pt

Área Norte
Rua Manuel Galvão
de Almeida, 104
2750-505 Lisboa
Tel.: 218 292 000
Fax: 218 292 000

Área Centro
Rua Câmara Pereira, 74
1600-161 Lisboa
Tel.: 218 292 000
Fax: 218 292 000

Área Sul - Alentejo
Praça das Empreitas, 2, 2º
18
2000-691 Évora
Tel.: 266 30400
Fax: 266 30400

Área Sul - Algarve
Rua Flor António Pinheiro
1800-000 Faro
Tel.: 289 09000
Fax: 289 09000

ÉDITO

Processo 171/15.11/713

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do art. 19º do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei nº 26852, de 30 de julho de 1936, e alterado pelo Decreto-Lei nº 446/76, de 5 de junho, e outros, estará patente na **DIREÇÃO-GERAL de ENERGIA e GEOLOGIA**, sita em Lisboa, na Av. 5 de Outubro, nº 208, 1069-039 LISBOA, tel. 217922700/800 e na Secretaria da **CÂMARA MUNICIPAL de SESIMBRA**, durante **15 dias**, e nas horas de expediente, a contar da publicação destes éditos no “Diário da República”, o projeto apresentado pela **E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.- Direção Serviço aos Ativos MT e BT- Sul, Área de Ativos Lisboa** a que se refere o processo em epígrafe, para o estabelecimento da seguinte instalação elétrica:

Linha Subterrânea AL15-039-10-01-02-01, a 15 kV, com 527 m, com origem no apoio 1 da Linha AL15-039-10-01-02 Aguncheiras, para o PTD SSB0502 - Av. das Forças Armadas, freguesia de Sesimbra (Castelo), concelho de Sesimbra.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser presentes nesta **DIREÇÃO-GERAL**, ou na Secretaria daquela **CÂMARA MUNICIPAL**, dentro do citado prazo.

Lisboa, 16 de dezembro de 2024



Filipe Pinto
Diretor de Serviços de Energia Elétrica

Fernando António
Divisão de Regulamentação e Controlo
(Resolução nº 4016/2001,
1.ª e 2.ª de 1997, de 19 de 2001 e de 2001-2002)

Procº

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

229115.11713



PROJETO DE INSTALAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA

PROJECT DESIGN

Área de Estudos e Projeto MT

Artigo 27º ☐

Licença de Estabelecimento ☒

Artigo 28º ☐

Programa de Financiamento

Processo nº

PROJETO

Instalação:

LINHA SUBTERRÂNEA DE MÉDIA TENSÃO A 15kV p/ PTD SSBC502 AV DAS FORÇAS ARMADAS
AL15-037-10-01-C2-G1 AV DAS FORÇAS ARMADAS
1511L200392A

Distrito: SETÚBAL

Concelho: SESIMBRA

Freguesia: SESIMBRA (CASTELO)

Local: AV. DAS FORÇAS ARMADAS

Projeto destinado a: DGFG

Versão Digital

licenciamentos@e-redes.pt

Def. Proj n.º 2800-24C058402

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

ENTIDADE	E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A. Project Design		
INSTALAÇÃO PROJETADA	Linha subterrânea de MT a 15 kV para o novo PTD 5580502 AV DAS FORÇAS ARMADAS AL15-039-10-01-02-03 AV DAS FORÇAS ARMADAS		
ORIGEM DA MODIFICAÇÃO:	Ap.1 da linha AL15-039-10-01-02 AGUNCHEIRAS Processo relacionado DCEG		
OBJETIVO	Ligação do novo Posto de Transformação de Serviço Público PTD 5580502 AV DAS FORÇAS ARMADAS		
LOCALIZAÇÃO	Rua/Lugar	AV. DAS FORÇAS ARMADAS	
	Freguesia(s)	SESIMBRA (CASTELO)	
	Concelho(s)	SESIMBRA	
TRAÇADO	Planta Geral	01	Planta de Traçado, Des. nº 02
CARACTERÍSTICAS DA MODIFICAÇÃO:	Comprimento aéreo	0,00 m.	Comprimento sub. existente: 0,00 Comprimento sub. a colocar: 527,00
	Comprimento total:	527,00 m.	Neutro à terra: por impedância limitadora
	Condutores : Material	LXHI071(cbe)	Secção 240 mm ² Al. Mók - daN/mm ²
	Travessias e Cruzamentos : (Indicar o nº dos apoios adjacentes da linha de M ¹)		
	Estradas Nacionais:	não aplicável.	
	Telecomunicações	não aplicável.	
	Caminhos de ferro	não aplicável.	
	Áreas Protegidas:	Reserva Ecológica Nacional (REN) Rede Natura 2000	
	Outros:	-	

CÁLCULOS

INDICAÇÕES COMPLEMENTARES

Subterrâneo	Comprimentos	Área Ocupada [m ²]	
VALA MT	527	263,5	REN / RN2000
VALA BT	45	22,5	REN / RN2000
Nº PT	Tipo	Área ocupada [m ²]	
1	CB	10,68	REN / RN2000
ÁREA TOTAL		296,68	

O posto de transformação será licenciado no processo referente ao PTD 5580502 AV DAS FORÇAS ARMADAS
Em tudo o emisso serão observadas as Normas e Regras de Segurança em vigor

O projeto foi elaborado com observância da Regulamentação de Segurança em vigor, das Normas Portuguesas aplicáveis, das regras da boa técnica e das Recomendações para Projeto de Linhas de Alta Tensão, até 30 kV, da DGEG.

Sesíbal, 6 de dezembro de 2024

Verificado

O Técnico Responsável

Assinado por: Mikail Hassane
Ribeiro
Data: 2024-12-06 11:48:51 -00:00

Mikail Ribeiro

Eng.º Eletricista em




Assinado por: PAULO ANDRÉ HENRIQUES VITORINO
Num. de Identificação: 13321978
Data: 2024-12-06 11:53:53 -00:00


Paulo Vitorino

Eng.º Eletrotécnico




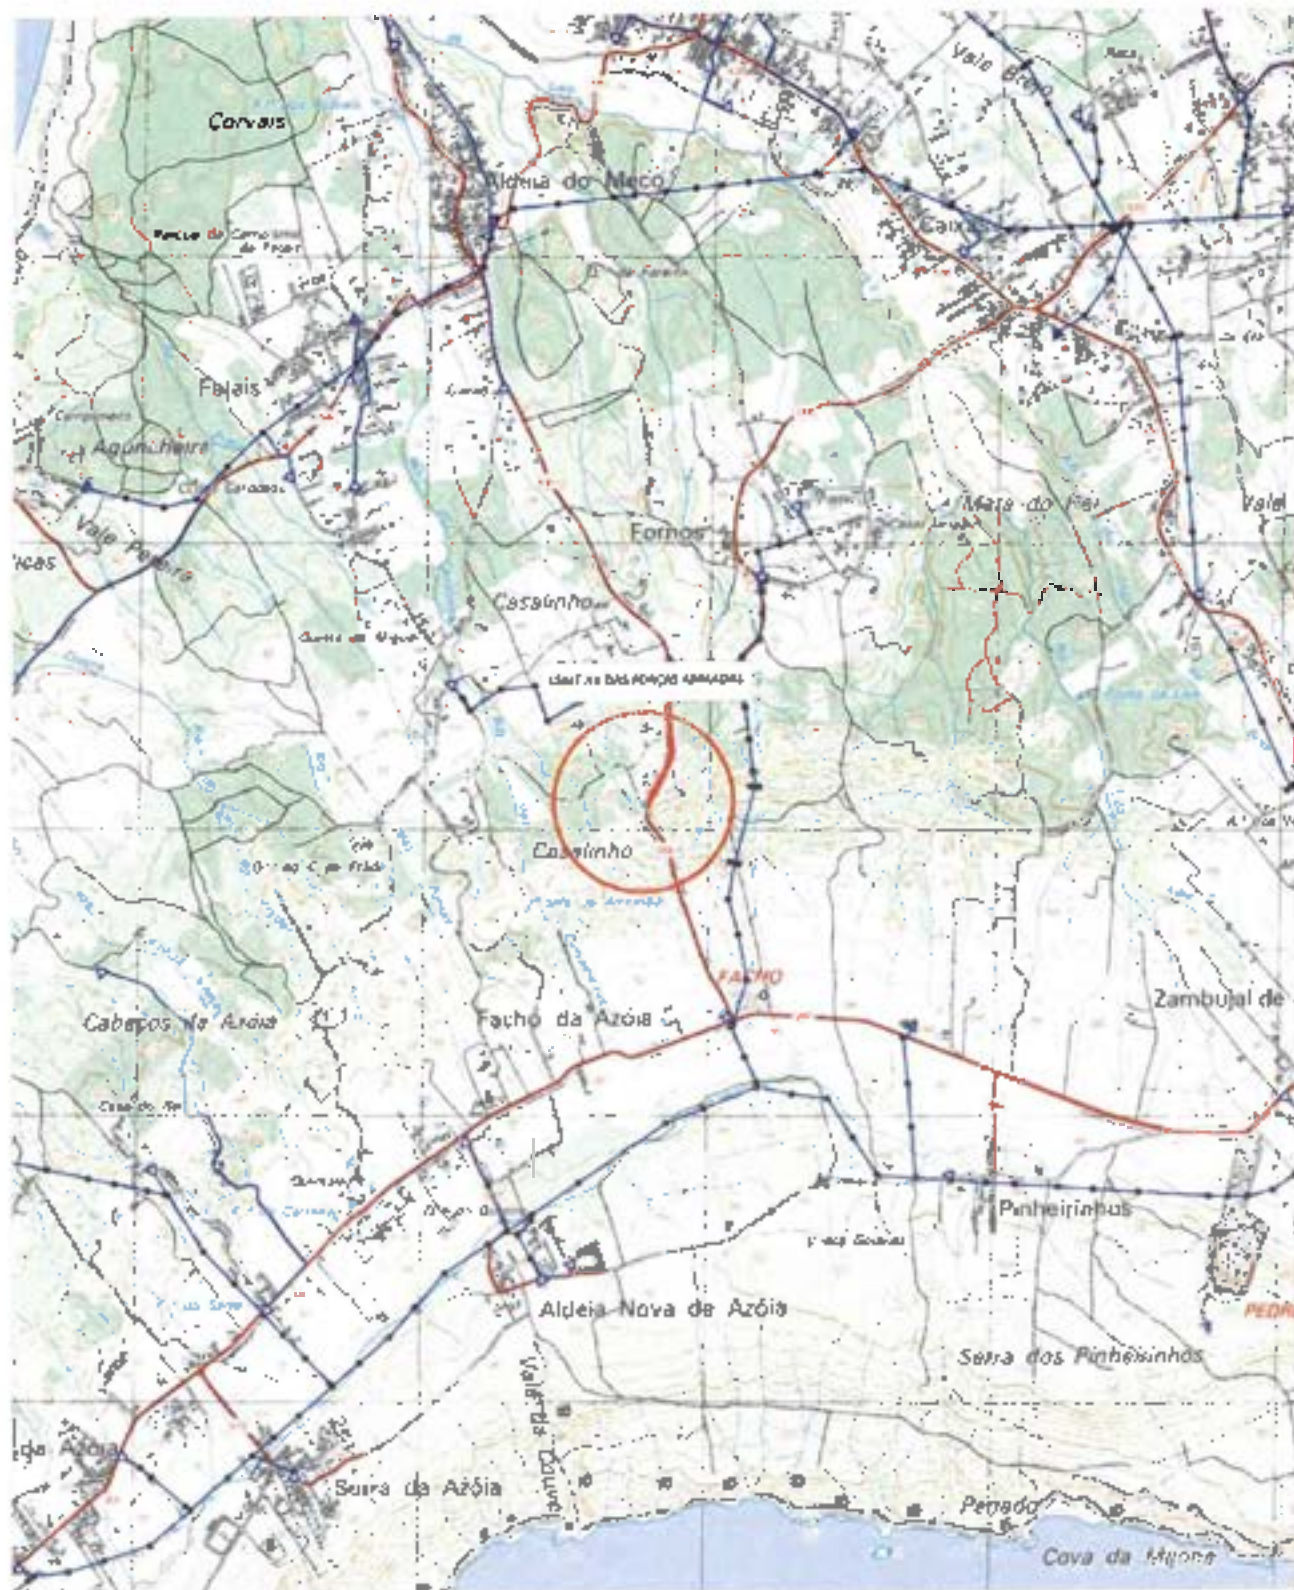


					PROJ.	NOV 2024	MARCO REIS	
					LEV. 1:30'			
					DES.	NOV 2024	LUIS BUENO	
					VER. F.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
AAL	FORMATO A4	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO						
	OUTROS 11							
ASA - AEMT		Linha subterrânea de média tensão AL15-03-10-01-02-01 AV DAS FORÇAS ARMADAS						
PLANTA(S)	ESCALA(S)							
	1:25000							
		Proj. (Assinatura)	Sesimbra (Castelo)		Concepção (Assinatura)		Sesimbra	
		SUBSTITUIR	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DE SUMÁRIO		ÍNDICE
			200859/2024			1		

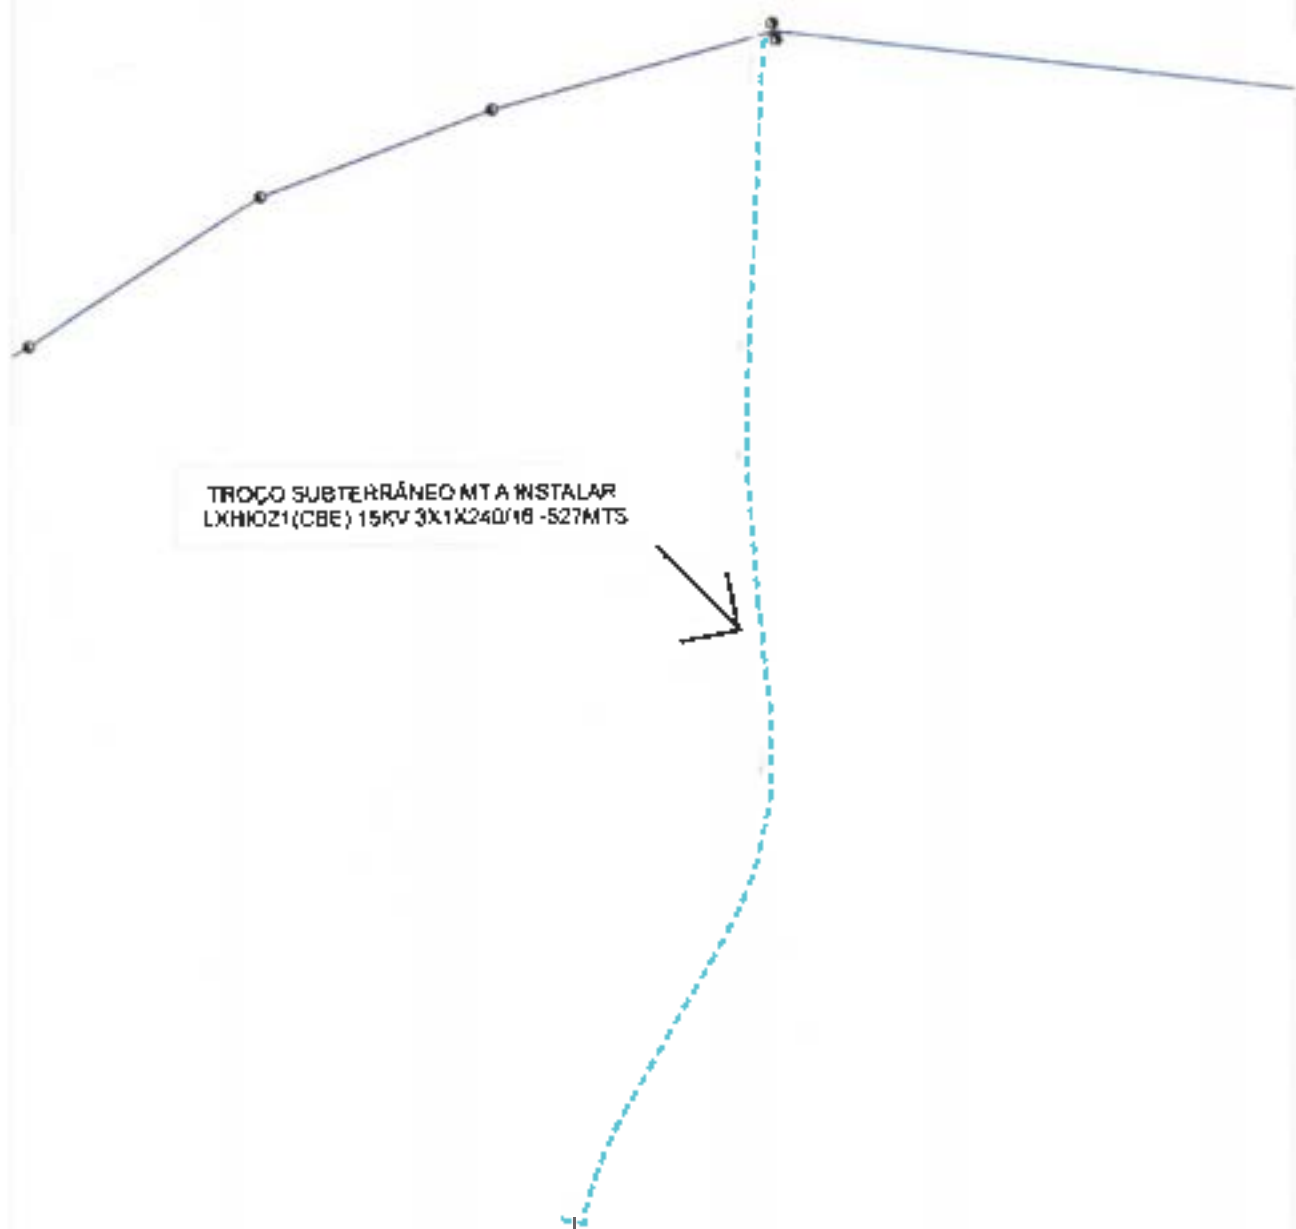

					PROJ	Nov 2024	Miguel Ribeiro	
					LEV TOP			
					DES	Nov 2024	Luís Barroso	
					VERIF			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
AAL ASA - AEMT	FORMATO A4	LSMT 15KV						
	OUTPUT 1:1	AL15-039-10-01-02-01 AV DAS FORÇAS ARMADAS Av. Forças Armadas						
PLANTAS	ESCALA(S) 1:3000	Freixo (Lda) Sesimbra (Castelo) Conceição (Lda) Sesimbra						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
				200858/2024		2		

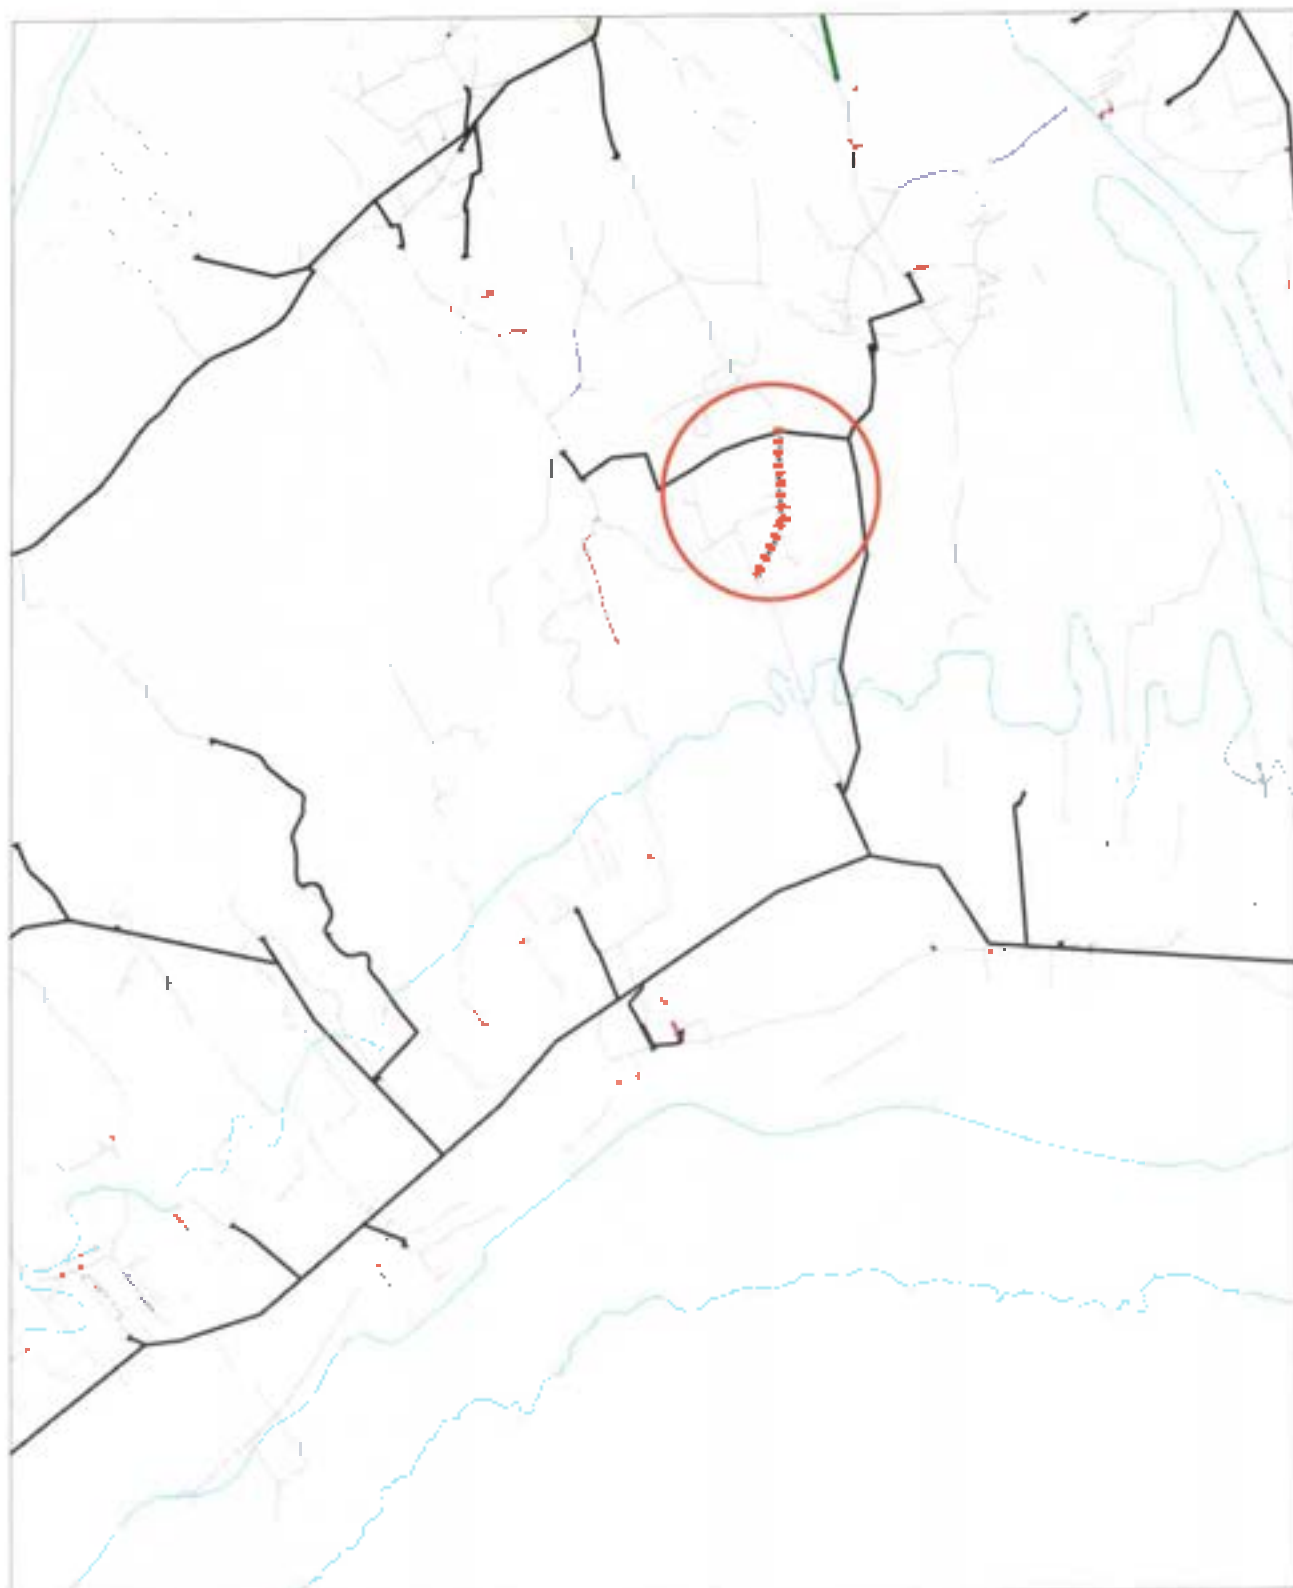

					PROJ	11/21/4	M. Ribeiro	
					LEV. TOP			
					DE S	11/2/24	M. Ribeiro	
					VI-SIT			
IND. CL	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	AUT. CA	
ASA-AEMT	FORMATO A4	CONDICIONANTES AMBIENTAIS R.E.N.						
	Projeto M ^o Sul	OUTPU ^o 1:	LINHA DE MEDIA TENSÃO a 15kV AL 15-039-10-01-02-01 + PTD SSB0502 AV DAS FORÇAS ARMADAS 38.453126, -9.162953 38°27'11.2"N 9°09'46.6"W					
PLANTAS:	276	Escala: 1:500	Frequência	SESIMBRA (CASTELO)		Concessionária	SESIMBRA	
			NUM. SHTL	CÓPIAS DE OBRA		N.º ULSEVHO		IND. CL
				200858/2024		2800-24C058402		CA - 2

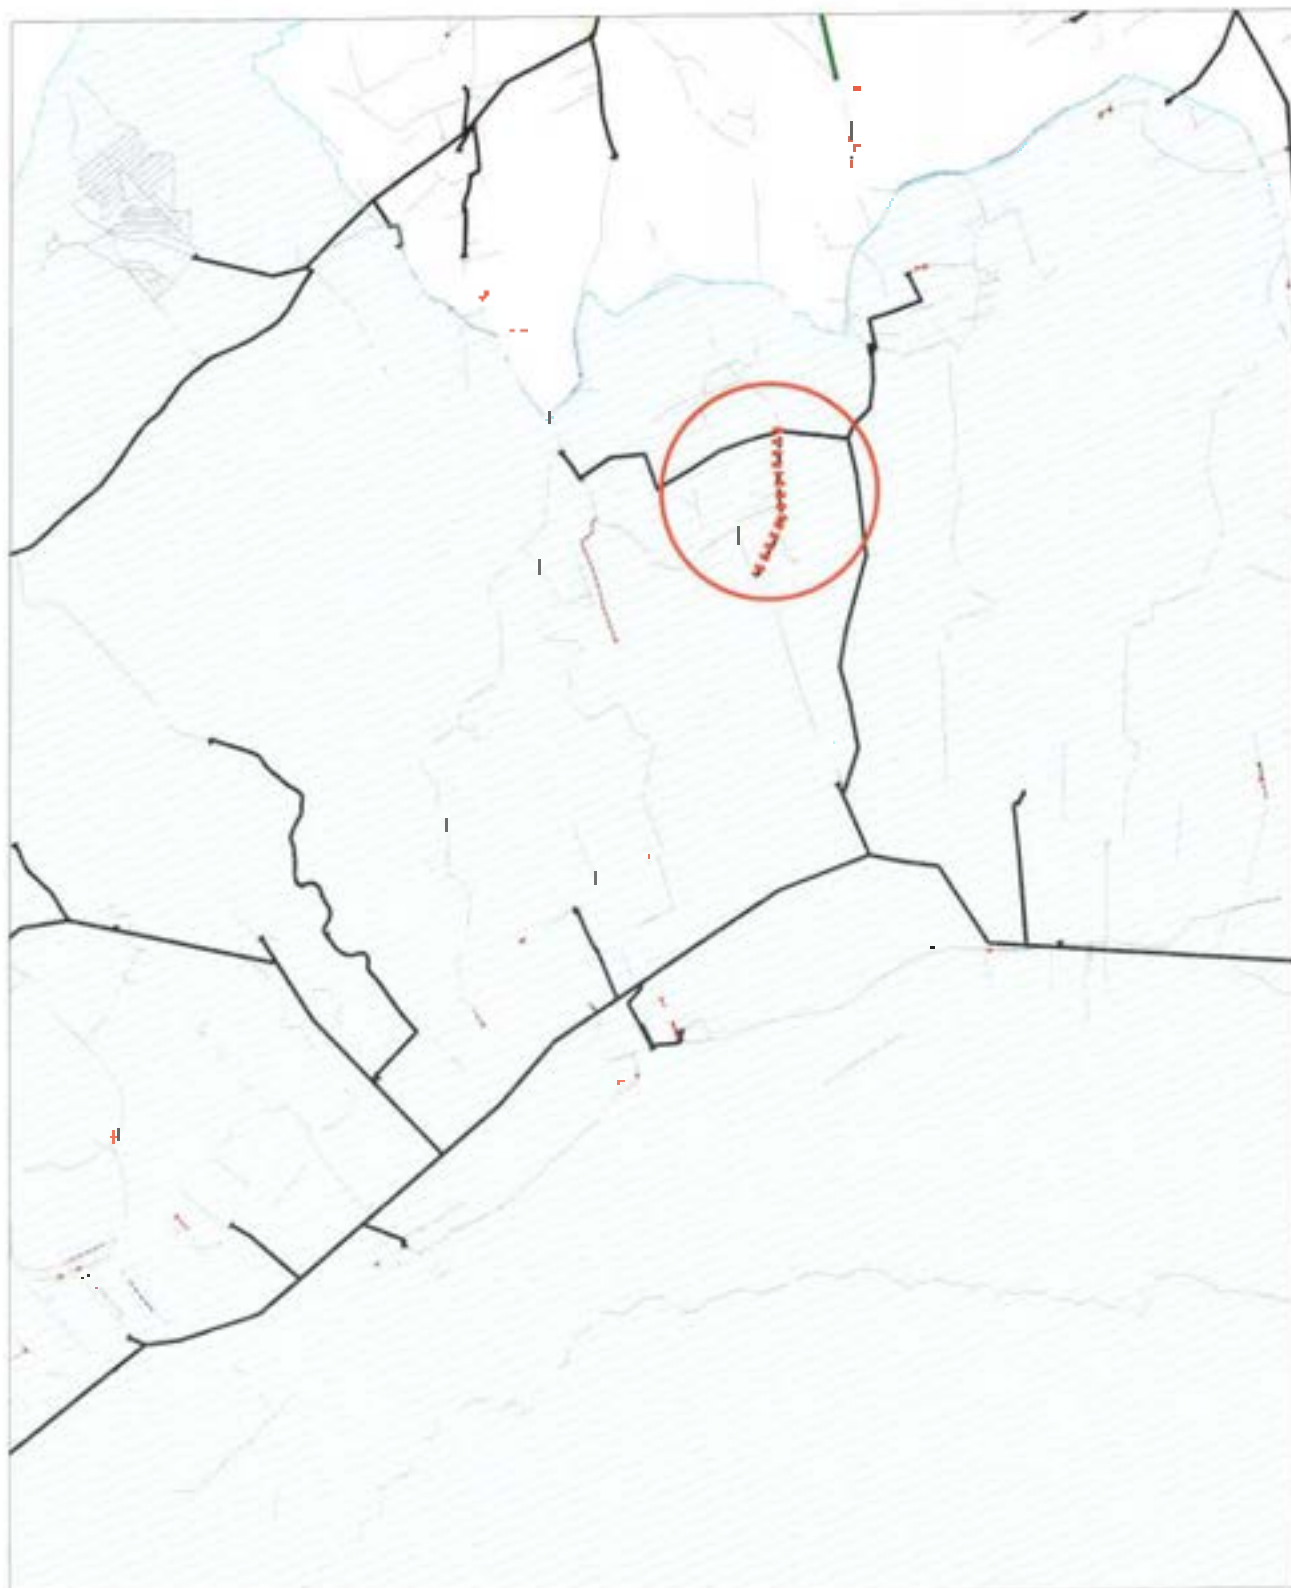

					PROJ	22/02/24	M. Ribeiro	
					LEV. TOP			
					DES	22/02/24	M. Ribeiro	
					VERIF			
NOME	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	QUANTIDADE	
ASA-AEMT	FORMATO	CONDICIONANTES AMBIENTAIS RN2000						
	AA							
Projeto MT Sul	OUTRO	LINHA DE MEDIA TENSÃO a 15kV AL 15-039-10-01-02-D1 + PTO SSB0502 AV DAS FORÇAS ARMADAS 38.453126, -9.162953 38°27'11.2"N 9°09'46.6"W						
PLANTA(S)	ESCALA(S)	SE SIMBRA (CASTELO) Conceição SE SIMBRA						
		SISTEMA		LOGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		ZD0858/2024		2800-24C058402		CA - 3		



					PIXID	11/2024	M. Ribeiro	
					LIV. TOP			
					DESI	11/2024	M. Ribeiro	
					VERSI			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALITRADO	APROVADO		DATA	ALITRADO	
ASA-AEMT Projeto MT Sul	FORMATO A4	CONDICIONANTES AMBIENTAIS ORTO						
	OUTROS 1:	LINHA DE MEDIA TENSÃO a 15kV AL 15-039-10-01-02-01 + PTO SSB0502 AV DAS FORÇAS ARMADAS 38,453126, -9.162953 38°27'11.2"N 9°09'46.6"W						
PLANTAS: 276	USINA(S)	Frequência(s)	SESIMBRA (CASTELO)		Concepção(s)	SESIMBRA		
		NUMEROS	CÓDIGOS DE USINA		Nº DE LINHA		ÍNDICE	
			20085B/2024		2800-24CD584D2		CA - 4	

